



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.011541.12.12

от 26.12.2012 г.

Продукция:

Трубы из сшитого полиэтилена торговой марки «Royal Thermo». Изготовлена в соответствии с документами: с декларацией качества от фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "Valsir S.p.A", адрес: Localita Merlaro № 2 25078 Vestone (BS) ITALY (Италия). Получатель: ООО «Ай.Эр.Эм.Си.», адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, стр. 7, кабинет 14 (Российская Федерация).

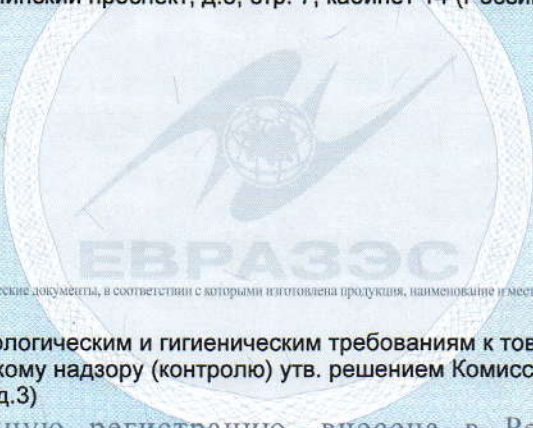

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 240/240-ВГ от 20.11.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.013103.12.12 от 21.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0283005

(Ф. И. О./подпись)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.013103.12.12

Дата 21. 12. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 14630

12.12.2012

Организация-изготовитель
"Valsir S.p.A"

Адрес: Localita Merlaro № 2 25078 Vestone (BS) ITALY (Италия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, стр. 7, кабинет 14 (Россия)

Наименование продукции:

Трубы из сшитого полиэтилена торговой марки «Royal Thermo»

Продукция изготовлена в соответствии с:
с декларацией качества от фирмы-изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, декларация качества от фирмы-изготовителя, технический паспорт, доверенность, макет этикетки, учредительные документы, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Внутренний слой труб изготовлен из сшитого полиэтилена, наружный слой из поливинилэтилена. Наружный и внутренний слои связаны между собой с помощью прослойки эластичного клея Plexar PX 3216/

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 240/240-ВГ от 20.11.2012 г.

№ 039595

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Трубы из сшитого полиэтилена торговой марки «Royal Thermo»

~~соответствует~~ ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Иваненко А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Ракитин С.А.
Фамилия, И.О.

Эксперт (эксперты)

Морозова И.А.

Морозова И. А.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.013103.12.12

Дата 21. 12. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы
Привкус, баллы
Пенообразование водной вытяжки

Фактическое значение

0
0
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2
не более 2
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Мутность, ЕМФ
Цветность, градусы
Наличие осадка
Водородный показатель (рН), ед.рН
Перманганатная окисляемость, мг/л
Допустимые количества миграции в водную среду, мг/л:
формальдегид
ацетальдегид
этилацетат
ацетон
Спирты:
метиловый
бутиловый
изобутиловый

14
1,8
отсутствие
7,6
1,6

не более 2,6
не более 20
отсутствие
6-9
5,0

Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,01

менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01

0,05
0,2
0,2
2,2

3,0
0,1
0,15

**Главный врач
(заместитель главного врача)**



Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Сабонкина С.Т.

**Заведующий отделом
гигиены труда**

Ракитин С.А.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Морозова И. А.